




DETALHE - SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA (PORTA)  
S/ESC

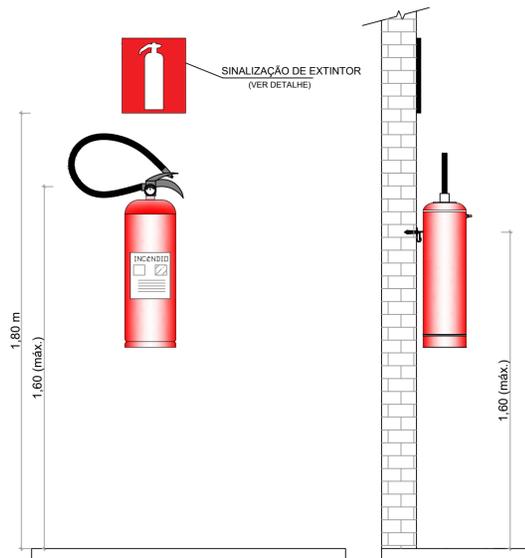

DETALHE - EXTINTOR SEM ESC.

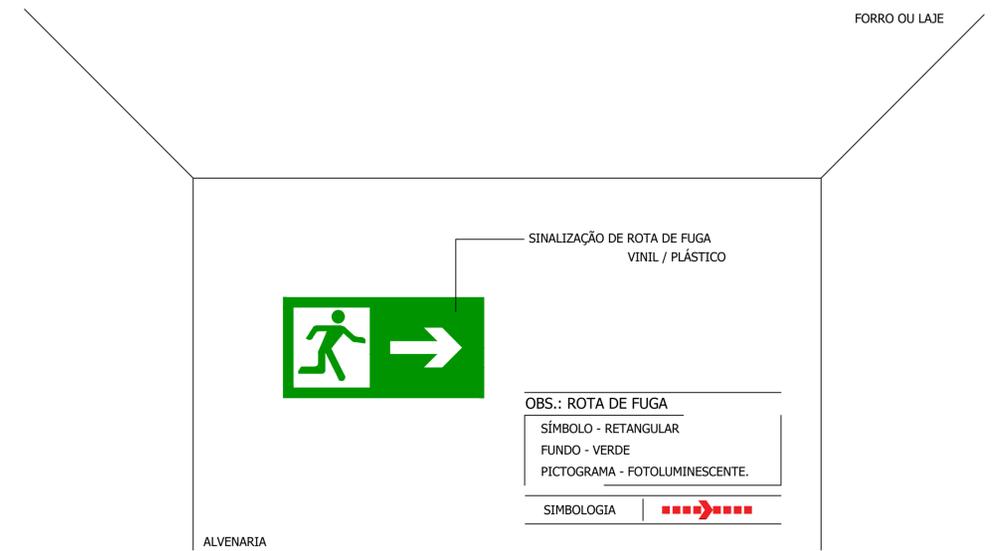


DETALHE - FIXAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA (PAREDE)  
S/ESC

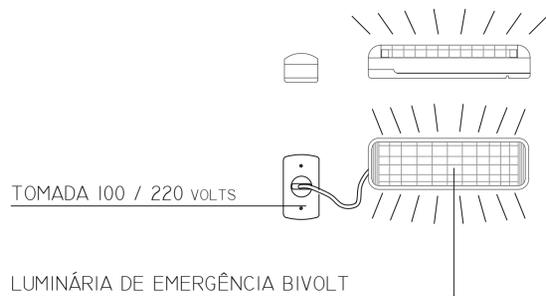

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SEM ESC.

NT 018-13 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA  
5.3 CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS  
AS BATERIAS PARA SISTEMAS AUTÔNOMOS DEVEM SER DE CHUMBO-ÁCIDO SELADA OU NÍQUEL-CÁDMIO, ISENTA DE MANUTENÇÃO.  
CONFORME ITEM 4.7.5 DA NBR 10898, A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA UTILIZADA APRESENTA A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO:  
- TIPO DE LÂMPADA: LED  
- POTÊNCIA EM WATTS: 5W  
- TENSÃO EM VOLTS: BIVOLT  
- FLUXO LUMINOSO EM LUMENS: 150  
- ÂNGULO DE DISPERSÃO DA LUZ: 180 GRAUS  
- VIDA ÚTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ: 20.000 HORAS  
- 3 lux para corredores e áreas de refúgio.


CONFORME ITEM 4.9 DA NBR 10898, O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NÃO PODERÁ TER AUTONOMIA MENOR QUE 1 HORA DE FUNCIONAMENTO, COM UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE INICIAL.

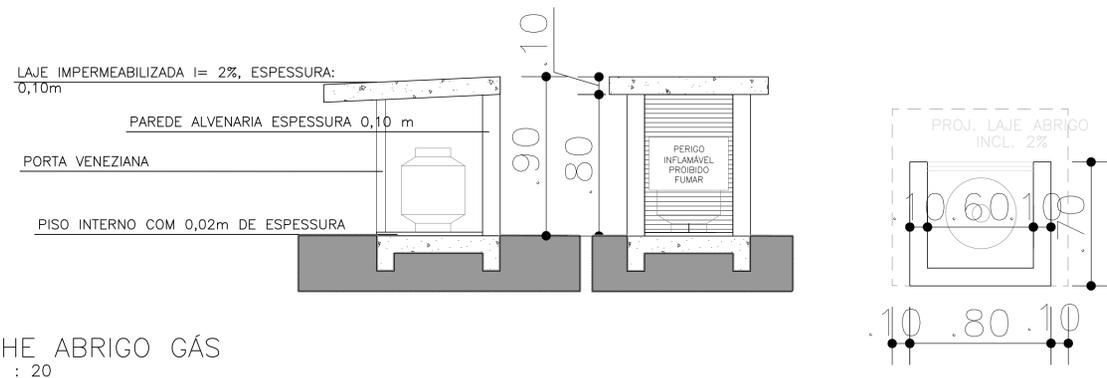

DETALHE ABRIGO GÁS  
ESCALA 1 : 20

<b>SIGNIFICADO</b> EXTINTOR DE INCÊNDIO.	<b>SÍMBOLO</b> 
<b>FORMA E COR</b> SÍMBOLO - QUADRADO FUNDO - VERMELHA PICTOGRAMA - FOTOLUMINESCENTE.	
<b>APLICAÇÃO</b> INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO.	

DETALHE - SINALIZAÇÃO EXTINTOR S/ESC

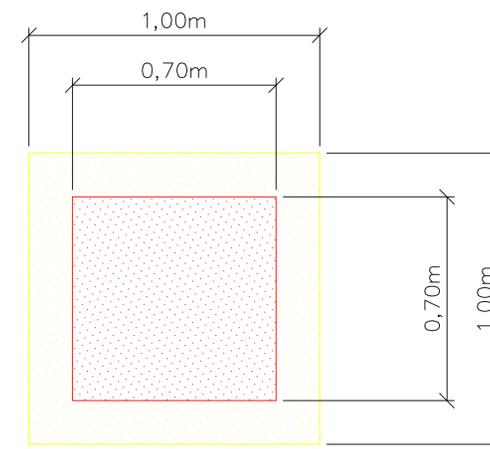

E17  
SINALIZAÇÃO DE PISO/ EXTINTOR S/ESC

PROCESSO TÉCNICO SIMPLIFICADO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul

TÍTULO DO DESENHO:  
DETALHES

OCUPAÇÃO:  
Serviço Profissional, D-1, Local para Prestação de serviço profissional ou condução de negócios

RAZÃO SOCIAL:  
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

NOME FANTASIA:  
CAU MS

ENDEREÇO:  
RUA DR. FERREIRA, ESQ. COM RUA GAL. MELLO/QUADRA 00/LOTE 31/ PARCELAM. REDE FERROVIÁRIA

Nº ART/RRT: 9173280

QUADRO DE ÁREAS GERAL:  
Área de Reformar: 242,53 m<sup>2</sup>  
Área a Construir: 25,25 m<sup>2</sup>  
Área Total: 267,78 m<sup>2</sup>  
Área total do Lote/Terreno: 357,10 m<sup>2</sup>

REVISÃO: Março de 2020 | ESCALA: INDICADA

DATA: JUNHO / 2020 | PRANCHA: 02 / 02

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
 **EDUARDO LINO DUARTE**  
ARQUITETO & URBANISTA

Proprietário/Responsável pelo uso:  
Cedente: União - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MPDG  
CNPJ: 00.489.828/0025-22  
Cessionário: Conselho de Arquitetura e Urb. de Mato Grosso do Sul  
CNPJ: 14.807.913/0001-29

Representante Legal: Luis Eduardo Costa  
Presidente do CAU MS  
CPF: 543.985.681-15

DESENHO:  
LUDMILA MAIARA BIBERG E SILVA

Rua 11 de Setembro, nº438, Ilanhangá - tel 673253 - 6638/67 999722322 - arquiteturaduarte@bolmail.com

QUADRO DE RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA ATENDEM AOS REQUISITOS MÍNIMOS DA NT 11. DISTÂNCIAS MÁXIMAS PERCORRIDAS: PISO DESCARGA: ,
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS. ATENDE À NT 18.
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	SINALIZAÇÃO POR PLACAS FOTOLUMINESCENTES CONFORME NT 20.
EXTINTORES DE INCÊNDIO	CARGA DE PÓ ABC: 2-A: 20-BC. PÓ QUÍMICO SECO BC: 20-B:C CONFORME NT 21.

APLICAR NO PISO DE MADEIRA, VERNIZ PU ANTI CHAMA, PARA PISO DE MADEIRA (3.600 ML).	CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CMAR) - CONFORME NT 10	
APLICAR SOB O FORRO DE MADEIRA, VERNIZ ANTI CHAMA BASE ÁGUA (3.600 ML).	PISO PINTURA E REVESTIMENTO	CLASSE I, II-A, III-A, ou IV-A
	TETO/FORRO	CLASSE I ou II-A

VERNIZ RETARDANTE
VERNIZ RETARDANTE